



## Parklíft 440 - jen na horní plošinu

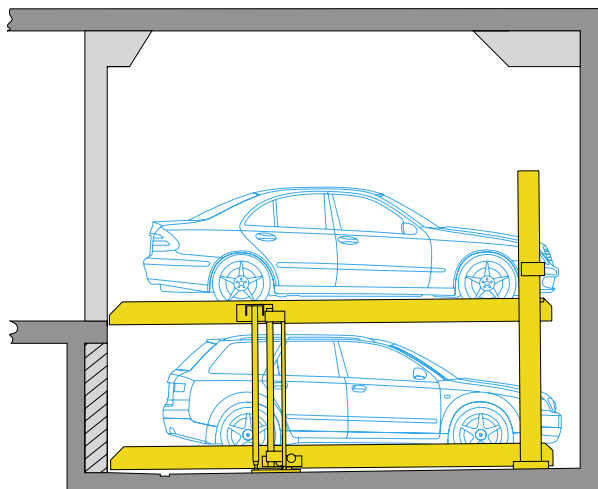

Hloubku jámy a jiné údaje ke stavbě najdete v datovém listu Parklíft 440 a Parklíft 440-2,6.


## Parklíft 402 - jen na horní plošinu

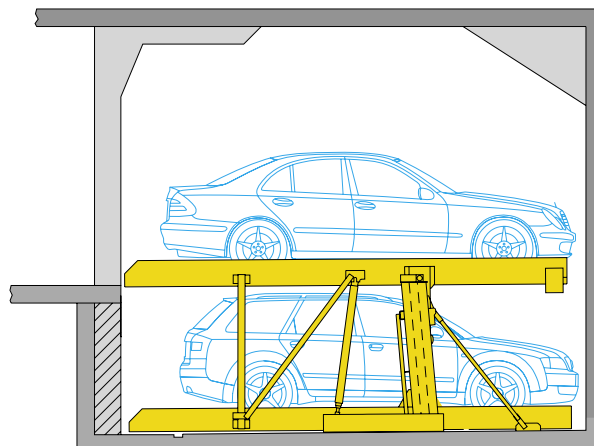

Hloubku jámy a jiné údaje ke stavbě najdete v datovém listu Parklíft 402.

## Rozměry a provedení invalidních míst

Všechny rozměry v cm

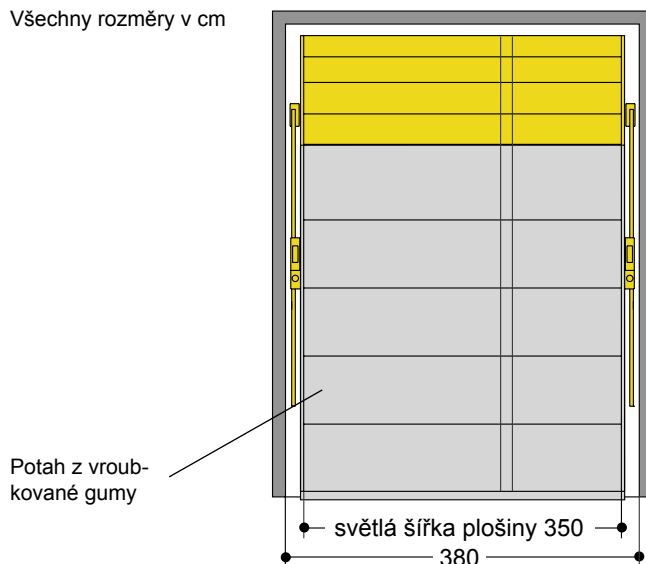

1. Podle předpisů a doporučení DIN 18025 »Plánování základů bezbariérového bydlení« musí mít invalidní místo v SRN šířku min. 350 cm.
2. Invalidní parkovací místo může být zřízeno jen na vodorovně sjízdných zařízeních a jen na horní plošině.
3. Po použití spodního parkovacího místa musí být zařízení spuštěno; tím se horní místo stane přístupné i bez ovládání systému. K tomu slouží zvláštní ovládání (s blokací klíče).
4. V místě nastupování a vystupování z vozidla je plošina vybavena vroubkovaným gumovým potahem. Potah překrývá také mezeru mezi okrajem jámy a plošinou.
5. Jiné šířky plošin se dodávají za příplatek.

